

ALEZIO EVOLUTION



Instrucciones de uso

Bomba de calor reversible aire/agua "Split Inverter"

ALEZIO EVOLUTION

AWHP-2 MIV-3

Estimado/a cliente:

Gracias por adquirir este aparato.

Lea con atención este manual antes de usar el producto y guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo más tarde. Para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente, recomendamos realizar una revisión y un mantenimiento periódicos. Nuestro servicio posventa y de mantenimiento pueden prestarle asistencia para ello.

Esperamos que disfrute de un funcionamiento impecable del producto durante años.

Índice

1	Seguridad	5
1.1	Consignas generales de seguridad	5
1.2	Recomendaciones	7
1.3	Responsabilidades	8
1.3.1	Responsabilidad del fabricante	8
1.3.2	Responsabilidad del instalador	9
1.3.3	Responsabilidad del usuario	9
1.4	Fluido frigorífico R410A	9
2	Acerca de este manual	13
2.1	General	13
2.2	Símbolos utilizados	13
2.2.1	Símbolos utilizados en el manual	13
2.2.2	Símbolos utilizados en el aparato	13
3	Especificaciones técnicas	14
3.1	Bomba de calor	14
3.1.1	Otros parámetros técnicos	16
3.2	Especificaciones de las sondas	18
4	Descripción del producto	19
4.1	Descripción general	19
4.2	Principio de funcionamiento	19
4.2.1	Bomba de circulación	19
4.2.2	Modo de funcionamiento híbrido	19
4.3	Descripción del cuadro de control	20
4.3.1	Descripción de las teclas	20
4.3.2	Descripción de la pantalla	20
5	Funcionamiento	21
5.1	Funcionamiento del cuadro de mando	21
5.2	Puesta en marcha de la bomba de calor	21
5.3	Desconexión de la calefacción central	21
5.4	Antihielo	21
6	Ajustes	23
6.1	Lista de parámetros	23
6.1.1	Selección del modo de funcionamiento híbrido	23
6.1.2	Parámetros de coste energético	23
6.2	Ajustes del usuario	24
6.2.1	Cambio del modo de funcionamiento	24
6.2.2	Forzar el respaldo	24
6.2.3	Modificación de la consigna de temperatura ambiente	25
6.2.4	Configuración del modo de funcionamiento híbrido	26
6.2.5	Modificación de la temperatura del agua caliente sanitaria	26
6.3	Lectura de los parámetros	27
6.3.1	Lectura de los parámetros	27
6.3.2	Indicación del consumo de energía	28
7	Mantenimiento	30
7.1	Directrices generales	30
7.2	Instrucciones de mantenimiento	30
7.3	Llenado de la instalación con agua	30
7.4	Purga de la instalación de calefacción	30
7.4.1	Purga manual	31
7.4.2	Purga automática	31
8	Diagnóstico	32
8.1	Códigos de error	32
8.2	Diagnóstico	33
9	Desactivación y eliminación	35
9.1	Procedimiento de puesta fuera de servicio	35
9.2	Eliminación y reciclaje	35

10 Medio ambiente	36
10.1 Ahorro de energía	36
10.2 Termostato de ambiente y ajustes	36
11 Garantía	37
11.1 Generalidades	37
11.2 Términos de la garantía	37
12 Apéndice	38
12.1 Ficha de producto	38
12.2 Ficha de producto: controles de temperatura	38
12.3 Ficha de equipo: bombas de calor de temperatura media	39

1 Seguridad

1.1 Consignas generales de seguridad



Peligro

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o desprovistas de experiencia o conocimientos, siempre que sean supervisados correctamente o si se les dan instrucciones para usar el aparato con total seguridad y han comprendido los riesgos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión.



Peligro

En caso de fuga de fluido frigorífico:

1. Apagar el aparato.
2. Abrir las ventanas.
3. No encender una llama, no fumar, no accionar contactos o interruptores eléctricos.
4. Evitar cualquier contacto con el fluido frigorífico. Riesgo de lesiones por congelación.
5. Evacuar la propiedad.
6. Avisar a un profesional cualificado.



Peligro de electrocución

Cortar la alimentación eléctrica de la bomba de calor antes de cualquier intervención.



Atención

La instalación de la bomba de calor debe ser efectuada por un profesional cualificado conforme a las reglamentaciones locales y nacionales vigentes.



Advertencia

No tocar los tubos de la conexión frigorífica con las manos desnudas cuando la bomba de calor esté funcionando. Existe el riesgo de quemaduras o congelación.



Advertencia

No tocar los radiadores durante mucho tiempo. Dependiendo de los ajustes de la bomba de calor, la temperatura de los radiadores puede superar los 60 °C.



Advertencia

Para evitar quemaduras, es obligatorio instalar un grifo mezclador termostático en el conducto de ida del agua caliente sanitaria. Tener cuidado con el agua caliente sanitaria. Dependiendo de los ajustes de la bomba de calor, la temperatura del agua caliente sanitaria puede superar los 65 °C.



Importante

Respetar la presión mínima y máxima de entrada del agua para garantizar el correcto funcionamiento de la bomba de calor (consultar el capítulo sobre especificaciones técnicas).



Atención

Solo deben utilizarse piezas de recambio originales.



Advertencia

Solo un profesional cualificado está autorizado a efectuar intervenciones en la bomba de calor y en la instalación de calefacción.



Importante

Aislar las tuberías para reducir al máximo las pérdidas de calor.



Atención

La instalación debe cumplir todas y cada una de las normas vigentes en el país en materia de trabajos e intervenciones en viviendas individuales, bloques de apartamentos y otras edificaciones.



Importante

El agua de calefacción y el agua sanitaria no deben entrar en contacto.

Conexión eléctrica

**Atención**

- La bomba de calor debe estar siempre conectada a la toma de tierra
- La puesta a tierra debe cumplir las normas de instalación vigentes.
- Conectar el aparato a tierra antes de establecer cualquier conexión eléctrica.

Para ver el tipo y calibre del equipo de protección, consulte el capítulo relativo a las secciones de cable recomendadas del Manual de instalación y mantenimiento.

**Atención**

Conforme a las normas de instalación vigentes en el país, en los tubos fijos debe poder instalarse un sistema de desconexión.

**Atención**

Si el aparato viene con un cable de alimentación que resulte estar dañado, debe cambiarlo el fabricante, su servicio posventa o personas con una cualificación similar para evitar cualquier peligro.

**Atención**

Para evitar posibles daños por un rearme intempestivo del cortacircuitos térmico, este aparato no debe alimentarse por medio de un interruptor externo, como por ejemplo un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica conecte y desconecte con regularidad.

**Importante**

Este manual también se puede encontrar en nuestro sitio web.

1.2 Recomendaciones

**Atención**

Si la vivienda va a estar deshabitada durante un período de tiempo largo y hay riesgo de helada, vaciar la bomba de calor y la instalación de calefacción.

**Importante**

Procurar que se pueda acceder a la bomba de calor en todo momento.



Importante

No quitar ni cubrir nunca las etiquetas ni las placas de características colocadas en los aparatos. Las etiquetas y las placas de características deben ser legibles durante toda la vida del aparato.

Las pegatinas de instrucciones y advertencias estropeadas o ilegibles deben cambiarse inmediatamente.



Importante

La envoltura solamente debe retirarse para efectuar trabajos de mantenimiento y reparación. Volver a colocar el envoltura tras los trabajos de mantenimiento y reparación.



Atención

Para mantener las siguientes funciones, en lugar de desconectar el sistema es preferible usar el modo Verano o Antihielo:

- Antienclavamiento de las bombas
- Protección antiheladas



Atención

Comprobar regularmente la presencia de agua y la presión de la instalación de calefacción.



Importante

Conservar este documento cerca del lugar de instalación del aparato.



Atención

No modificar la bomba de calor en modo alguno sin el consentimiento por escrito del fabricante.



Atención

No dejar la bomba de calor sin mantenimiento. Para el mantenimiento anual de la bomba de calor es conveniente llamar a un profesional cualificado o suscribir un contrato de mantenimiento.

1.3 Responsabilidades

1.3.1 Responsabilidad del fabricante

Nuestros productos se fabrican cumpliendo los requisitos de diversas Directivas aplicables. Por consiguiente, se entregan con el marcado CE y todos los documentos necesarios. En aras de la calidad de

nuestros productos, nos esforzamos constantemente por mejorarlos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones que figuran en este documento.

Declinamos nuestra responsabilidad como fabricante en los siguientes casos:

- No respetar las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.
- No respetar las instrucciones de uso del aparato.
- Mantenimiento insuficiente o inadecuado del aparato.

1.3.2 Responsabilidad del instalador

El instalador es el responsable de la instalación y de la primera puesta en servicio del aparato. El instalador deberá respetar las siguientes instrucciones:

- Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales facilitados con el aparato.
- Instalar el aparato de conformidad con la legislación y las normas vigentes.
- Efectuar la primera puesta en servicio y las comprobaciones necesarias.
- Explicar la instalación al usuario.
- Si el aparato necesita mantenimiento, advertir al usuario de la obligación de revisarlo y mantenerlo en buen estado de funcionamiento.
- Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

1.3.3 Responsabilidad del usuario

Para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema, el usuario debe respetar las siguientes instrucciones:

- Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales facilitados con el aparato.
- Recurrir a profesionales cualificados para hacer la instalación y efectuar la primera puesta en servicio.
- Pedir al instalador que le explique cómo funciona la instalación.
- Encargar los trabajos de revisión y mantenimiento necesarios a un técnico autorizado.
- Conservar los manuales en buen estado en un lugar próximo al aparato.

1.4 Fluido frigorífico R410A

Identificación de riesgos

Efectos perjudiciales para la salud:

- Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el contenido de oxígeno.
- Gas licuado: el contacto con el líquido puede provocar quemaduras por congelación y lesiones oculares graves.
- Clasificación del producto: este producto no está clasificado como "preparado peligroso" según la reglamentación de la Unión Europea.

Si el fluido frigorífico R410A se mezcla con aire, puede generar golpes de ariete en los conductos frigoríficos susceptibles de provocar una explosión y otros peligros.

Composición e información de los componentes

Naturaleza química: El R-410A está compuesto por difluorometano R32 y pentafluoroetano R125.

Tab.1 Composición del fluido R-410A

Nombre	Proporción	Número CE	Número CAS
Difluorometano R32	50%	200-839-4	75-10-5
Pentafluoroetano R125	50%	206-557-8	354-33-6

El potencial de calentamiento atmosférico del gas R410A es de 2088.

Tab.2 Precauciones de uso

Primeros auxilios	<p>En caso de inhalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alejar a la víctima de la zona contaminada y sacarla al exterior. • En caso de malestar, avisar inmediatamente a un médico. <p>En caso de contacto con la piel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratar la congelación como las quemaduras. Enjuagar con agua tibia abundante, no quitarse la ropa (riesgo de adhesión a la piel). • Si aparecen quemaduras cutáneas, avisar inmediatamente a un médico. <p>En caso de contacto con los ojos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enjuagar inmediatamente con agua manteniendo los párpados bien abiertos (durante al menos 15 minutos). • Consultar inmediatamente a un oftalmólogo.
Medidas de lucha contra incendios	<ul style="list-style-type: none"> • Material de extinción adecuado: Se puede utilizar cualquier tipo de material de extinción. • Material de extinción inadecuado: ninguno, que sepamos. En caso de producirse un incendio en las proximidades, utilizar material de extinción adecuado. • Riesgos específicos: <ul style="list-style-type: none"> - Aumento de la presión: bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, en presencia de aire se puede formar una mezcla inflamable. - Por efecto del calor, pueden producirse emanaciones de vapores tóxicos y corrosivos. • Métodos de intervención especiales: enfriar con agua pulverizada los contenedores expuestos al calor. • Protección de los bomberos <ul style="list-style-type: none"> - Equipo de respiración autónomo completo. - Protección corporal completa.
En caso de vertido accidental:	<p>Precauciones individuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto con la piel y los ojos. • No intervenir sin un equipo de protección adecuado. • No respirar los vapores. • Evacuar la zona de peligro. • Detener la fuga. • Eliminar cualquier posible fuente de ignición. • Ventilar mecánicamente la zona del vertido. <p>Limpieza/descontaminación: dejar evaporar los restos del producto.</p> <p>En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua manteniendo los párpados bien abiertos (durante al menos 15 minutos). Consultar inmediatamente a un oftalmólogo.</p>

Manipulación	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas técnicas: ventilación • Precauciones a adoptar: <ul style="list-style-type: none"> - Prohibición de fumar. - Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. - Trabajar en un lugar bien ventilado.
Protección individual	<ul style="list-style-type: none"> • Protección respiratoria: <ul style="list-style-type: none"> - Si la ventilación es insuficiente: Máscara con filtro de tipo AX. - En espacios cerrados: equipo de respiración autónomo. • Protección para las manos: guantes de protección de cuero o caucho nitrílico. • Protección ocular: gafas de seguridad con protecciones laterales. • Protección cutánea: prendas de vestir hechas principalmente de algodón. • Higiene industrial: no beber, comer ni fumar en el lugar de trabajo.
Consideraciones relativas a la eliminación	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>i Importante La eliminación debe ajustarse a la reglamentación local y nacional vigente.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminación del producto: consultar al fabricante o al proveedor para obtener información relativa a la recuperación o al reciclado. • Embalaje contaminado: reutilizar o reciclar después de la descontaminación. Destruir en una instalación autorizada.
Reglamentación	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de abril de 2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el reglamento (CE) nº 842/2006.

2 Acerca de este manual

2.1 General

Este manual está dirigido al usuario de una bomba de calor AWHP-2 MIV-3.

2.2 Símbolos utilizados

2.2.1 Símbolos utilizados en el manual

En este manual se emplean distintos niveles de peligro para llamar la atención sobre ciertas instrucciones especiales. El objetivo de ello es mejorar la seguridad del usuario, prevenir posibles problemas y garantizar el buen funcionamiento del aparato.



Peligro

Riesgo de situaciones peligrosas susceptibles de provocar lesiones graves.



Peligro de electrocución

Riesgo de descarga eléctrica.



Advertencia

Riesgo de situaciones peligrosas susceptibles de provocar lesiones leves.



Atención

Riesgo de daños materiales



Importante

Señala una información importante.




Consejo

Remite a otros manuales u otras páginas de este manual.

2.2.2 Símbolos utilizados en el aparato

- 1 Corriente alterna.
- 2 Toma de tierra.
- 3 Leer atentamente los manuales de instrucciones facilitados antes de la instalación y puesta en servicio del aparato.
- 4 Eliminar los productos usados utilizando un sistema de recuperación y reciclaje apropiado.
- 5 Atención: peligro de descarga eléctrica, piezas con tensión eléctrica. Desconectar la alimentación de red antes de cualquier intervención.

Fig.1

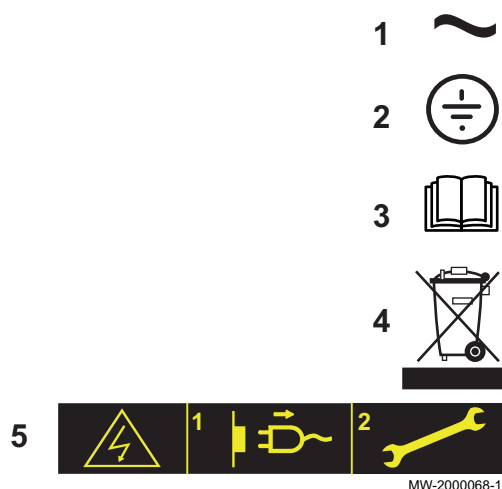

MW-2000068-1

3 Especificaciones técnicas

3.1 Bomba de calor

Presión máxima de servicio: 0,3 MPa (3 bar)

Tab.3 Condiciones de uso

	Agua (°C)	Aire exterior (°C)
Temperaturas límite de servicio en modo de calefacción	+18 / +60 +18 / +55 solo para AWHP 4.5 MR	AWHP 4.5 MR, AWHP 6 MR-3: -15 / +35 Otros modelos: -20 / +35
Temperaturas límite de servicio en modo de frío (MIV-3/EM, MIV-3/ET, MIV-3/H)	+18 / +25	+7 / +46
Temperaturas límite de servicio en modo de frío (MIV-3/EMI, MIV-3/ETI, MIV-3/HI)	+7 / +25	+7 / +46

Tab.4 Modo de calor: temperatura del aire exterior +7 °C, temperatura del agua en la salida +35 °C. Rendimientos conforme a la norma EN 14511-2.

Tipo de medida	Unidad	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Potencia calorífica	kW	4,60	5,73	8,26	11,39	11,39	14,65	14,65
Coficiente de rendimiento (COP)		5,11	4,04	4,27	4,65	4,65	4,22	4,22
Potencia eléctrica absorbida	kWe	0,90	1,42	1,93	2,45	2,45	3,47	3,47
Intervalo de refrigeración nominal	kW		1,12-4,5	2-6,6	3,2-9,1	3,2-9,1	4,1-12,5	4,1-12,5
Intensidad nominal	A	4,25	6,57	8,99	11,41	3,8	16,17	5,39
Caudal nominal de agua ($\Delta T = 5K$)	m ³ /hora	0,80	0,99	1,42	1,96	1,96	2,53	2,53

Tab.5 Modo de calor: temperatura del aire exterior +2 °C, temperatura del agua en la salida +35 °C. Rendimientos conforme a la norma EN 14511-2.

Tipo de medida	Unidad	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Potencia calorífica	kW	3,28	3,65	5,30	10,19	10,19	12,90	12,90
Coficiente de rendimiento (COP)		3,73	3,22	3,46	3,20	3,20	3,27	3,27
Potencia eléctrica absorbida	kWe	0,88	1,16	1,53	3,19	3,19	3,94	3,94

Tab.6 Modo de frío: temperatura del aire exterior +35 °C, temperatura del agua en la salida +18 °C. Rendimientos conforme a la norma EN 14511-2.

Tipo de medida	Unidad	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Potencia frigorífica	kW	3,80	4,69	7,90	11,16	11,16	14,46	14,46
Índice de eficacia energética		4,28	4,09	3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
Potencia eléctrica absorbida	kWe	0,89	1,15	2,00	2,35	2,35	3,65	3,65

Tipo de medida	Unidad	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Intervalo de refrigeración nominal	kW		1,7-5	2,6-9,5	4,6-14	4,6-14	5,8-16	5,8-16
Intensidad nominal	A	0,89	5,43	9,40	11,05	3,68	17,15	5,71

Tab.7 Especificaciones comunes

Tipo de medida	Unidad	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Altura manométrica total al caudal nominal	kPa	55	49	29	11	11	-	-
Caudal de aire nominal	m ³ /hora	2650	2700	3300	6000	6000	6000	6000
Voltaje de alimentación del módulo exterior	V	230	230	230	230	400	230	400
Intensidad de arranque	A	5	5	5	5	3	6	3
Intensidad máxima	A	12	13	17	29,5	13	29,5	13
Potencia acústica - Interior ⁽¹⁾	dB (A)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
Potencia acústica - Exterior ⁽¹⁾	dB (A)	61,0	64,8	65,2	68,8	68,8	68,5	68,5
Presión acústica ⁽²⁾	dB (A)	39,0	41,7	43,2	43,4	43,4	47,4	47,4
Potencia en espera	W	12	15	18	21,1	21,1	21,1	21,1
Fluido refrigerante R410A	kg	1,3	1,4	3,2	4,6	4,6	4,6	4,6
Fluido frigorífico R410A ⁽³⁾	tCO ₂ e	2,714	2,923	6,680	9,603	9,603	9,603	9,603
Conexión frigorífica (líquido-gas)	pulgada	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Longitud máxima precargada	m	7	10	10	10	10	10	10
Peso (vacío) - Módulo exterior	kg	54	42	75	118	118	130	130
Peso (vacío) - Módulo interior	kg	52	52	52	55	55	55	55
<p>(1) Ruido emitido por la envoltura - Prueba realizada conforme a la norma NF EN 12102, condiciones de temperatura: aire 7 °C, agua 55 °C</p> <p>(2) a 5 m del aparato, campo libre</p> <p>(3) Cantidad de fluido frigorífico calculado en toneladas de equivalente de CO₂</p>								

**Importante**

Los valores en toneladas de equivalente de CO₂ se calculan mediante la siguiente fórmula: cantidad de fluido frigorífico (en kg) x PCA / 1000.

El potencial de calentamiento atmosférico (PCA) del gas R410A es de 2088.

3.1.1 Otros parámetros técnicos

Tab.8 Parámetros técnicos para aparatos de calefacción con bomba de calor (parámetros declarados para una aplicación de temperatura media)

AWHP-2 MIV-3			AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2
Bomba de calor aire-agua			Sí	Sí	Sí
Bomba de calor agua-agua			No	No	No
Bomba de calor salmuera-agua			No	No	No
Bomba de calor de baja temperatura			No	No	No
Equipado con un calefactor complementario			Sí	Sí	Sí
Calefactor combinado con bomba de calor			No	No	No
Potencia calorífica nominal en condiciones medias ⁽¹⁾	P_{rated}	kW	4	4	6
Potencia calorífica nominal en condiciones más frías	P_{rated}	kW	5	4	6
Potencia calorífica nominal en condiciones más cálidas	P_{rated}	kW	4	5	6
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T_j					
$T_j = -7$ °C	P_{dh}	kW	3,8	3,5	5,6
$T_j = +2$ °C	P_{dh}	kW	4,3	4,5	6,1
$T_j = +7$ °C	P_{dh}	kW	4,5	4,8	6,4
$T_j = +12$ °C	P_{dh}	kW	5,5	5,2	6,7
$T_j =$ temperatura bivalente	P_{dh}	kW	3,9	3,6	5,6
Temperatura bivalente	T_{biv}	°C	-10	-10	-10
Coefficiente de degradación ⁽²⁾	C_{dh}	—	1,0	1,0	1,0
Eficiencia energética estacional de calefacción del aparato en condiciones medias	η_s	%	134	137	136
Eficiencia energética estacional de calefacción del aparato en condiciones más frías	η_s	%	109	116	119
Eficiencia energética estacional de calefacción del aparato en condiciones más cálidas	η_s	%	179	172	169
Coefficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T_j					
$T_j = -7$ °C	COP_d	-	1,64	1,89	1,95
$T_j = +2$ °C	COP_d	-	3,46	3,53	3,49
$T_j = +7$ °C	COP_d	-	4,96	4,74	4,57
$T_j = +12$ °C	COP_d	-	7,90	7,08	6,33
$T_j =$ temperatura bivalente	COP_d	-	1,20	1,52	1,63
Temperatura límite del agua de calefacción	$WTOL$	°C	55	60	60
Consumo eléctrico					
Modo desactivado	P_{OFF}	kW	0,009	0,009	0,009
Modo desactivado por termostato	P_{TO}	kW	0,049	0,049	0,049
Modo de espera	P_{SB}	kW	0,012	0,013	0,013
Modo de calentador del cárter	P_{CK}	kW	0,000	0,055	0,055
Calefactor complementario					
Potencia calorífica nominal ⁽¹⁾	P_{sup}	kW	0,0	0,0	0,0
Tipo de consumo de energía			Electricidad	Electricidad	Electricidad
Otras especificaciones					
Control de capacidad			Variable	Variable	Variable

AWHP-2 MIV-3			AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2
Nivel de potencia acústica, interiores - exteriores	L_{WA}	dB (A)	53 - 6161	53 - 65	53 - 65
Consumo energético anual en condiciones medias	Q_{HE}	kWh GJ	2353	2124	3316
Consumo energético anual en condiciones más frías	Q_{HE}	kWh GJ	4483	3721	4621
Consumo energético anual en condiciones más cálidas	Q_{HE}	kWh GJ	1249	1492	1904
(1) La potencia calorífica nominal $Prated$ es igual a la carga de calefacción de diseño $Pdesignh$, y la potencia calorífica nominal de un calefactor complementario $Psup$ es igual a la capacidad complementaria de calefacción $sup(Tj)$.					
(2) Si Cdh no se determina mediante una medición, el coeficiente de degradación predeterminado es $Cdh = 0,9$.					

Tab.9 Parámetros técnicos para aparatos de calefacción con bomba de calor (parámetros declarados para una aplicación de temperatura media)

AWHP-2 MIV-3			AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2
Bomba de calor aire-agua			Sí	Sí
Bomba de calor agua-agua			No	No
Bomba de calor salmuera-agua			No	No
Bomba de calor de baja temperatura			No	No
Equipado con un calefactor complementario			Sí	Sí
Calefactor combinado con bomba de calor			No	No
Potencia calorífica nominal en condiciones medias (1)	$Prated$	kW	6	8
Potencia calorífica nominal en condiciones más frías	$Prated$	kW	4	7
Potencia calorífica nominal en condiciones más cálidas	$Prated$	kW	8	13
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T_j				
$T_j = -7$ °C	Pdh	kW	6,8	9,0
$T_j = +2$ °C	Pdh	kW	8,2	11,9
$T_j = +7$ °C	Pdh	kW	9,0	12,9
$T_j = +12$ °C	Pdh	kW	10,1	15,4
$T_j =$ temperatura bivalente	Pdh	kW	6,2	8,3
Temperatura bivalente	T_{biv}	°C	-10	-10
Coeficiente de degradación ⁽²⁾	Cdh	—	1,0	1,0
Eficiencia energética estacional de calefacción del aparato en condiciones medias	η_s	%	132	130
Eficiencia energética estacional de calefacción del aparato en condiciones más frías	η_s	%	113	113
Eficiencia energética estacional de calefacción del aparato en condiciones más cálidas	η_s	%	167	161
Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T_j				
$T_j = -7$ °C	$COPd$	-	1,82	1,88
$T_j = +2$ °C	$COPd$	-	3,43	3,33
$T_j = +7$ °C	$COPd$	-	4,54	4,34
$T_j = +12$ °C	$COPd$	-	6,24	5,82
$T_j =$ temperatura bivalente	$COPd$	-	1,45	1,54
Temperatura límite del agua de calefacción	$WTOL$	°C	60	60
Consumo eléctrico				
Modo desactivado	P_{OFF}	kW	0,009	0,009
Modo desactivado por termostato	P_{TO}	kW	0,049	0,049

AWHP-2 MIV-3			AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2
Modo de espera	P_{SB}	kW	0,013	0,013
Modo de calentador del cárter	P_{CK}	kW	0,055	0,055
Calefactor complementario				
Potencia calorífica nominal ⁽¹⁾	P_{sup}	kW	0,0	0,0
Tipo de consumo de energía			Electricidad	Electricidad
Otras especificaciones				
Control de capacidad			Variable	Variable
Nivel de potencia acústica, interiores - exteriores	L_{WA}	dB (A)	53 - 69	53 - 69
Consumo energético anual en condiciones medias	Q_{HE}	kWh GJ	3783	5184
Consumo energético anual en condiciones más frías	Q_{HE}	kWh GJ	3804	5684
Consumo energético anual en condiciones más cálidas	Q_{HE}	kWh GJ	2580	4120
(1) La potencia calorífica nominal (P_{rated}) es igual a la carga de calefacción de diseño (P_{design}), y la potencia calorífica nominal de un calefactor complementario (P_{sup}) es igual a la capacidad complementaria de calefacción ($sup(T_j)$).				
(2) Si C_{dh} no se determina mediante una medición, el coeficiente de degradación predeterminado es $C_{dh} = 0,9$.				

3.2 Especificaciones de las sondas

Tab.10 Sensor externo

Temperatura en °C	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24
Resistencia en Ω	2392	2088	1811	1562	1342	1149	984	842	720	616	528	454

Tab.11 Sonda de agua caliente sanitaria, sonda de ida

Temperatura en °C	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
Resistencia en Ω	32014	19691	12474	10000	8080	5372	3661	2535	1794	1290	941

Tab.12 Sondas de ida y retorno

Tipo: PT1000

Temperatura	°C	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Resistencia	Ohm	961	1000	1039	1077	1117	1155	1194	1232	1271	1309	1347	1385

4 Descripción del producto

4.1 Descripción general

La bomba de calor ALEZIO EVOLUTION está compuesta por:

- Un módulo exterior para la producción de energía en modo de calor únicamente cuando se combina con un módulo interior sin aislar.
- Un módulo exterior reversible para la producción de energía en modo de calor o frío cuando se combina con un módulo interior aislado.
- Un módulo interior con un cuadro de mando para gestionar el intercambio de calor entre el fluido **R410A** y el circuito hidráulico.

Los dos módulos están conectados por medio de conexiones frigoríficas y eléctricas.

El sistema presenta las siguientes ventajas:

- El circuito de calefacción permanece en el volumen aislado de la casa.
- El sistema **DC inverter** permite a la bomba de calor modular su potencia para adaptarse a las necesidades de la vivienda.
- El cuadro de mando emplea la sonda exterior para ajustar la temperatura del circuito de calefacción en función de la temperatura exterior.

4.2 Principio de funcionamiento

4.2.1 Bomba de circulación



Importante

El parámetro de referencia para las bombas de circulación más eficaces es $EER \leq 0,20$.

4.2.2 Modo de funcionamiento híbrido



Importante

El modo de funcionamiento híbrido solo está disponible para los aparatos con apoyo hidráulico.


El aparato permite elegir entre varios modos de funcionamiento híbrido. Los modos disponibles permiten, bien una optimización del consumo de energía en función del coste de la energía, o bien una optimización del consumo de energía en función del consumo de energía primaria. A los dos modos de funcionamiento híbrido se accede a través del parámetro .

- En el modo de optimización del consumo de energía primaria, la regulación selecciona el generador que menos energía primaria consume.
- En el modo de optimización en función del coste de la energía, la regulación selecciona el generador más económico en función del coeficiente de rendimiento de la bomba de calor y del coste de la energía.

4.3 Descripción del cuadro de control

4.3.1 Descripción de las teclas

Fig.2 Cuadro de mando

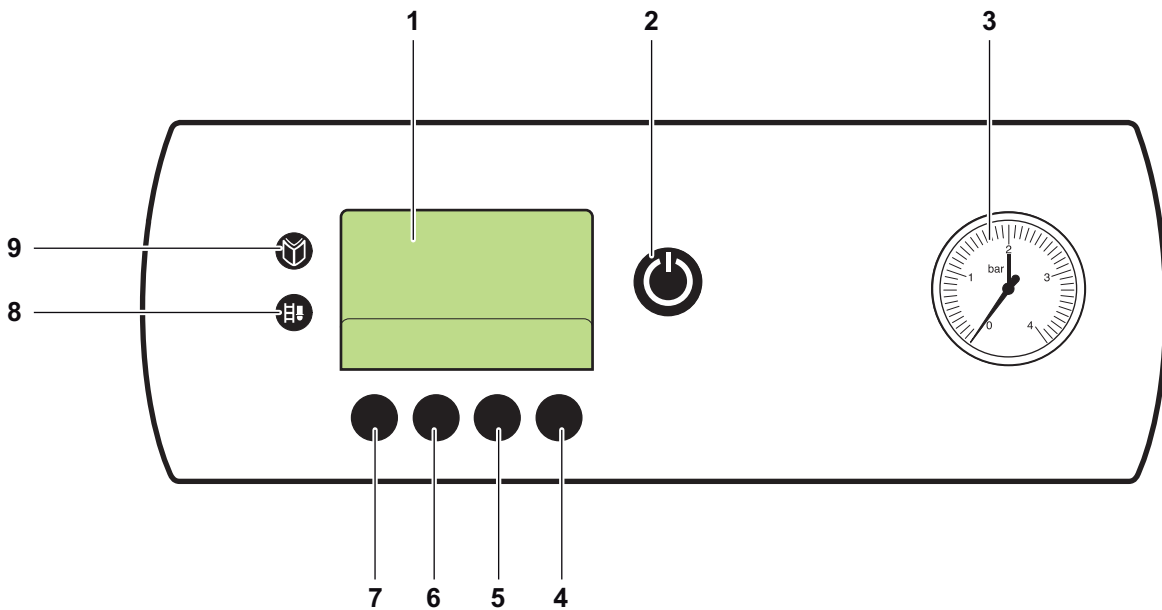


MW-M002226-1

- | | |
|--|---|
| 1 Pantalla | 6 Tecla para la temperatura de calefacción o — |
| 2 Interruptor de marcha/parado | 7 Tecla [Esc] |
| 3 Manómetro | 8 Tecla para forzar el apoyo o — |
| 4 Tecla de confirmación o SERVICE | 9 Tecla del menú |
| 5 Tecla para la temperatura del agua caliente sanitaria o + | |

4.3.2 Descripción de la pantalla

La pantalla indica el estado de funcionamiento de la bomba de calor, la temperatura de ida de calefacción y los posibles códigos de error.

Fig.3 Pantalla

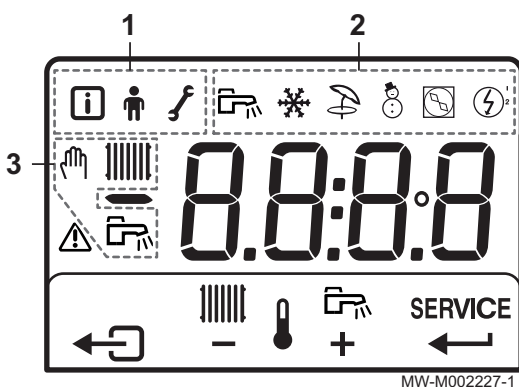

MW-M002227-1


- 1 Menús:
 - : Presentación del menú Información
 - : Menú Usuario
 - : Ajustes del instalador
- 2 Modos de funcionamiento:
 - : Modo de agua caliente sanitaria
 - : Modo de enfriamiento (solo en las versiones reversibles)
 - : Modo de paro/antihielo
 - : Modo de calefacción
 - : Compresor en marcha
 - : Apoyo en marcha, etapa 1-2
- 3 Apoyo forzado:
 - + : Calefacción
 - + : Agua caliente sanitaria
 - + + : Calefacción + agua caliente sanitaria




Otra información:



 - : Fallo activo
 - + : Ajuste de las temperaturas de consigna
 - **SERVICE**: Hay un ciclo de purga manual en marcha / Presentación permanente del menú Información / La función de secado del suelo está activa.

5 Funcionamiento

5.1 Funcionamiento del cuadro de mando

- Usar la tecla  para acceder a los diversos menús. Pulsar la tecla el número de veces necesario para acceder al menú deseado:

1 X 	Menú Información
2 X 	Menú Usuario
3 X 	Menú Instalador

- Confirmar pulsando la tecla .
- Para salir del menú, pulsar la tecla .

5.2 Puesta en marcha de la bomba de calor

- Arrancar la bomba de calor para producir calefacción, agua caliente sanitaria o enfriar (modo de enfriamiento: solo en las versiones reversibles).



Atención

La primera puesta en servicio, o una puesta en marcha cuando la bomba de calor se ha detenido por completo, solo puede hacerla un profesional cualificado.


- Para poder reiniciar la bomba de calor estando en el modo de paro/antihielo hay que cambiar el modo de funcionamiento.



Información relacionada

Cambio del modo de funcionamiento, página 24

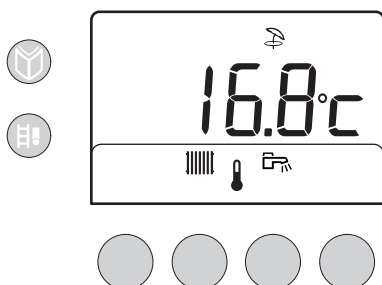

Fig.4 Modo de paro/antihielo



MW-M002239-1

5.3 Desconexión de la calefacción central

Es posible parar la calefacción central y seleccionar un modo de funcionamiento adaptado a la situación de confort deseada:

- Para mayor confort, en verano se puede hacer funcionar el enfriamiento  (solo en las versiones reversibles).
- En caso de una ausencia prolongada (fin de semana, vacaciones), es posible pasar al modo de parada/antihielo.
- Se puede producir agua caliente sanitaria  durante todo el año.



Atención

Se recomienda no apagar nunca completamente la bomba de calor. Si se corta la alimentación eléctrica, la protección antihielo deja de estar asegurada automáticamente.



Información relacionada

Ajustes del usuario, página 24

5.4 Antihielo

Cuando la temperatura exterior baja demasiado, se pone en marcha el sistema de protección del aparato. El apoyo es el que se encarga de la protección antihielo. El apoyo se activa automáticamente para garantizar la protección antihielo en las siguientes condiciones:

Tab.13 Condiciones de la protección antihielo

Antihielo	Condiciones
Circuito de calefacción	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura exterior: < 3 °C• Temperatura de ida de calefacción: < 6 °C
Protección del acumulador de agua caliente sanitaria	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura exterior: < 3 °C• Temperatura del agua caliente sanitaria: < 4 °C

6 Ajustes

6.1 Lista de parámetros

6.1.1 Selección del modo de funcionamiento híbrido

Parámetro	Descripción	Intervalo de ajuste	Incremento	Ajuste de fábrica
U1 ⁽¹⁾	Modo de funcionamiento híbrido	0 - 2 <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Desactivado • 1 = Optimización del consumo de energía primaria • 2 = Optimización en función del coste de la energía 	1	0

(1) Únicamente disponible si P3 = 0



Importante

Para utilizar el modo de funcionamiento híbrido de optimización en función del coste energético, es imprescindible especificar los parámetros de coste energético U2, U3 y U4.

6.1.2 Parámetros de coste energético



Atención

La divisa utilizada para los parámetros U2, U3 y U4 debe ser la misma. Ejemplo: U2 en euros por kWh y U4 en euros por litro.



Importante

Los parámetros U2, U3 y U4 solo están disponibles si U1 = 2.

Tab.14 Parámetro de coste de la energía

Parámetro	Descripción	Intervalo de ajuste	Incremento	Ajuste de fábrica
U2 ⁽¹⁾	Tarifa del kWh de electricidad. <ul style="list-style-type: none"> • Para una tarifa eléctrica normal, especificar el parámetro U2. 	0,01 – 2,00	0,01	0,13
U3	Tarifa del kWh de electricidad (reducida) <ul style="list-style-type: none"> • Si hay una tarifa de electricidad normal y una reducida, especificar los parámetros U2 para la tarifa normal y U3 para la tarifa reducida. 	0,01 – 2,00	0,01	0,09
U4	Tarifa de la energía fósil del apoyo hidráulico <ul style="list-style-type: none"> • Caldera de gas: Tarifa por m³ de gas. Ejemplo: €/m³ • Caldera de gasóleo: Tarifa por litro de gasóleo. Ejemplo: €/litro 	0,01 – 2,50	0,01	0,9

(1) Únicamente disponible si P3 = 0

6.2 Ajustes del usuario

i Importante
Si no se pulsa ninguna tecla, al cabo de 10 segundos se sale automáticamente de los menús de ajuste sin guardar los parámetros.

6.2.1 Cambio del modo de funcionamiento

Fig.5 Acceder al menú de usuario

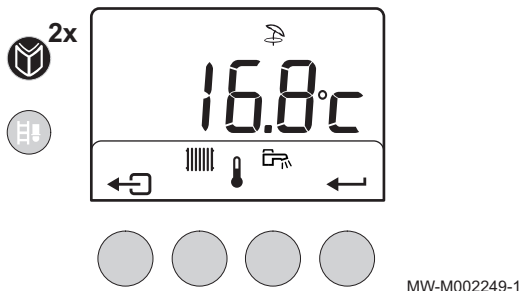


Fig.6 Confirmar el acceso al menú de usuario


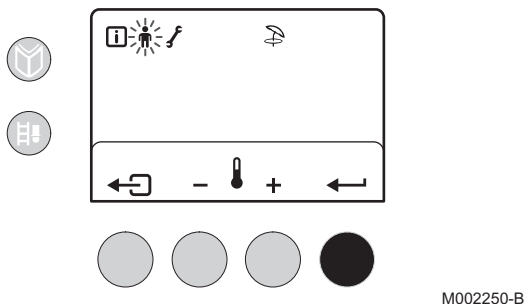


Fig.7 Modificación del valor

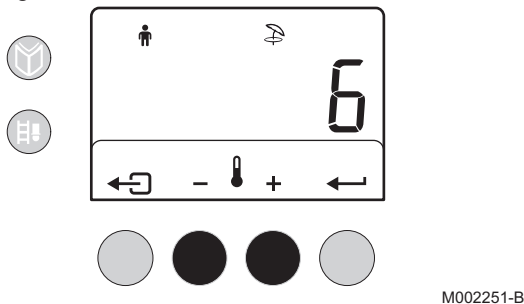

1. Pulsar la tecla dos veces para cambiar el modo de funcionamiento.

2. Cuando el símbolo parpadee en la pantalla, pulsar la tecla .

3. Pulsar las teclas y para cambiar el modo de funcionamiento.

Modo de funcionamiento	Valor	Indicación en la pantalla
Calefacción y agua caliente sanitaria	1	+
Calefacción	2	
Agua caliente sanitaria	3	
Enfriamiento y agua caliente sanitaria	4	+ +
Enfriamiento	5	+
Modo de paro/antihielo	6	
Piscina	7	
Piscina y agua caliente sanitaria	8	+


4. Pulsar la tecla para validar y salir del menú.

6.2.2 Forzar el respaldo

i Importante
El respaldo no puede funcionar en modo forzado si está seleccionado el modo de paro/antihielo.


Es posible forzar el uso del suministro de respaldo como complemento de la bomba de calor. Para forzar el uso del suministro de respaldo hay que hacer lo siguiente:

Fig.8 Acceso a la función de forzado

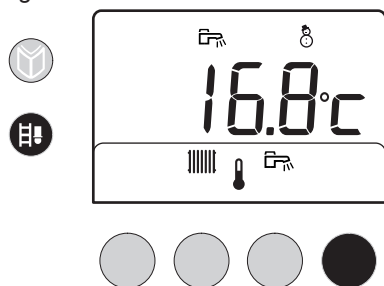

M002261-C

Fig.9 Selección del forzado

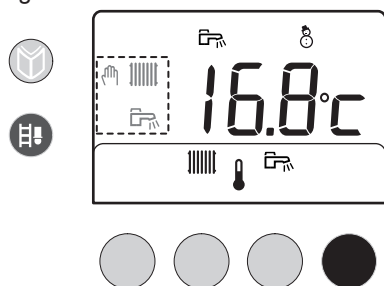

M002264-D


1. Pulsar simultáneamente las teclas **M** y **H** y **←**.

2. Mantener pulsada la tecla **M** y pulsar la tecla **←** repetidas veces para seleccionar el funcionamiento forzado deseado.

Pantalla	Suministro de respaldo
+	Forzar el suministro de respaldo de la calefacción
+	Forzar el suministro de respaldo del agua caliente sanitaria
+ +	Forzar el suministro de respaldo de la calefacción y del agua caliente sanitaria
Desaparece el símbolo de la pantalla	Suministro de respaldo forzado desactivado

6.2.3 Modificación de la consigna de temperatura ambiente


Fig.10 Pulsar la tecla

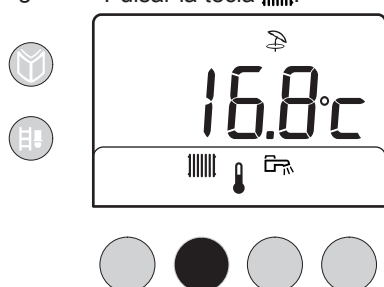

M002240-B

1. Pulsar la tecla .

Fig.11 Modificación del valor

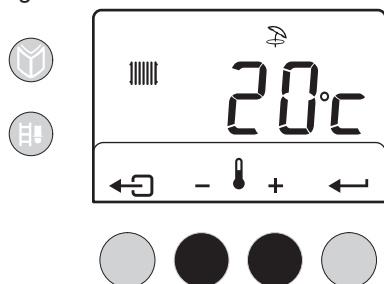

M002241-B

2. Usar la tecla **+** o **-** para modificar el valor.


Tab.15 Parámetro de consigna de temperatura ambiente

Temperatura	Intervalo de ajuste	Incremento	Ajuste de fábrica
Temperatura ambiente de consigna	15 – 30 °C	1 °C	20 °C

3. Pulsar la tecla **←** para validar y salir del menú.


i **Importante**
Si se conecta un termostato de ambiente, ajustarlo a un valor de 2 K por encima de la consigna de temperatura ambiente .

Fig.12 Acceder al menú

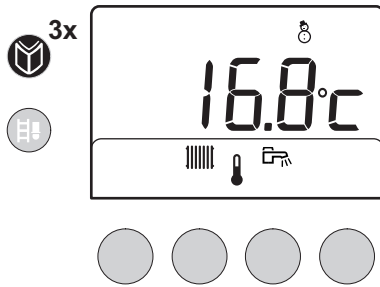


M002253-B

Fig.13 Navegación por el menú

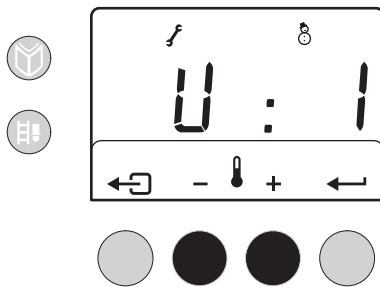


MW-M003105-1

Fig.14 Pulsar la tecla

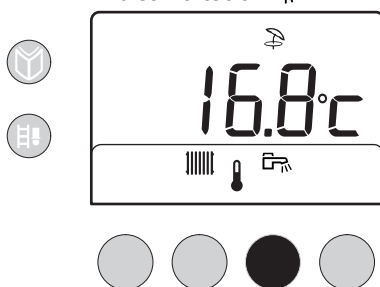

M002243-B

Fig.15 Modificación del valor

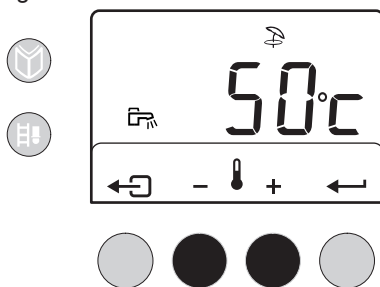

M002244-B

6.2.4 Configuración del modo de funcionamiento híbrido

1. Pulsar tres veces la tecla
2. El símbolo parpadea. Pulsar la tecla

3. Usar las teclas y para pasar de un parámetro a otro.
4. Usar las teclas y para modificar el valor del parámetro.
5. Pulsar la tecla para confirmar el ajuste.



Importante

Para modificar otro parámetro, repetir el procedimiento a partir del paso 3.

6. Pulsar la tecla para salir del menú.



Información relacionada

Selección del modo de funcionamiento híbrido, página 23

6.2.5 Modificación de la temperatura del agua caliente sanitaria

1. Pulsar la tecla

2. Usar la tecla o para modificar el valor.

Tab.16 Parámetro de temperatura del agua caliente sanitaria


Temperatura	Intervalo de ajuste	Incremento	Ajuste de fábrica
Temperatura de consigna del agua caliente sanitaria	40 – 65 °C	1 °C	50 °C

3. Pulsar la tecla para validar y salir del menú.

6.3 Lectura de los parámetros


6.3.1 Lectura de los parámetros

Fig.16 Menú de información

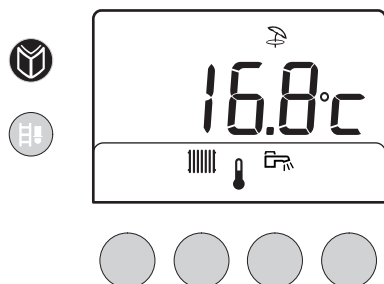


MW-M002246-1

Fig.17 Confirmación

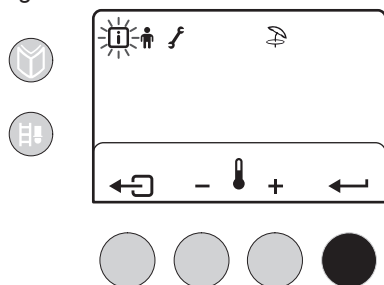

M002247-C

Fig.18 Navegación por el menú

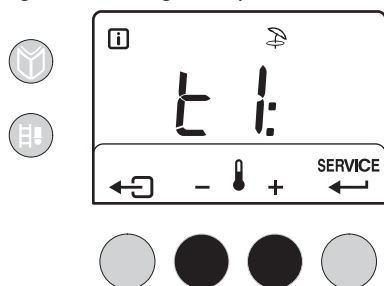

MW-M002248-1

1. Acceder al menú de información pulsando la tecla .
⇒ El símbolo parpadea.

2. Confirmar pulsando la tecla .
⇒ El mensaje **SERVICE** parpadea durante 5 segundos.

i **Importante**
Si no se pulsa ninguna tecla durante 10 segundos, se vuelve a la pantalla principal. Para permanecer en el menú de información, pulsar la tecla . El texto **SERVICE** permanece en pantalla y deja de parpadear.


3. Para desplazarse por la información, pulsar las teclas y .
4. Para salir del menú, pulsar la tecla .

■ Menú Información




Parámetro	Descripción	Unidad
T1	<ul style="list-style-type: none"> • En modo de calefacción: Temperatura de consigna salida de calefacción • En modo de agua caliente sanitaria: Temperatura de consigna ACS • En modo de enfriamiento: Temperatura de consigna del enfriamiento • En modo piscina: Temperatura de consigna de la piscina 	°C
T2	Temperatura de salida medida	°C
T3	Temperatura del agua caliente sanitaria medida	°C
T4	Temperatura exterior medida	°C
LT	Caudal de agua	litros/minuto
SOFT	Versión del software	

6.3.2 Indicación del consumo de energía

**Importante**



El consumo de energía se indica después del menú de información .



Tab.17 Parámetros para el consumo estimado de energía eléctrica

Parámetro	Descripción	Unidad
	Consumo estimado de energía eléctrica en el modo de calefacción ⁽¹⁾	kWh
	Consumo estimado de energía eléctrica en el modo de agua caliente sanitaria.	kWh
	Consumo estimado de energía eléctrica en el modo de enfriamiento ⁽²⁾	kWh

(1) Indicación disponible si está activada la función de consumo estimado de energía eléctrica
 (2) Debe estar activado el modo de enfriamiento.

Tab.18 Ejemplos de indicación del consumo de energía

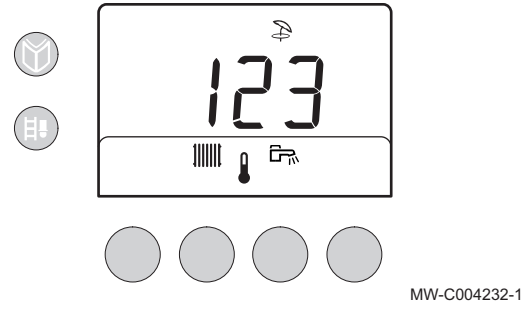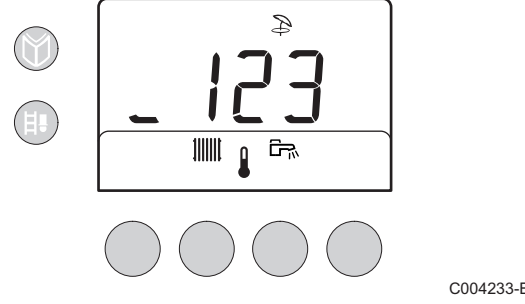Ejemplo de indicación	Descripción
Fig.19 Unidad 1 kWh 	El valor indicado es 123 kWh. La unidad es 1 kWh.
Fig.20 Unidad 10 kWh 	El valor indicado es 1230 kWh. La unidad es 10 kWh. El primer dígito indica la escala x 10. Solo se indican las 3 primeras cifras.

Ejemplo de indicación	Descripción
<p>Fig.21 Unidad 100 kWh</p>  <p>MW-C004234-1</p>	<p>El valor indicado es 12300 kWh. La unidad es 100 kWh. El primer dígito indica la escala x 100. Solo se indican las 3 primeras cifras.</p>
<p>Fig.22 Unidad 1000 kWh</p>  <p>MW-C004235-1</p>	<p>El valor indicado es 123000 kWh. La unidad es 1000 kWh. El primer dígito indica la escala x 1000. Solo se indican las 3 primeras cifras.</p>

7 Mantenimiento

7.1 Directrices generales

Las operaciones de mantenimiento son importantes por las siguientes razones:

- Garantizar un funcionamiento óptimo.
- Alargar la vida del equipo.
- Conseguir una instalación que garantice el mejor confort al cliente a lo largo del tiempo.



Atención

Es obligatorio hacer una revisión anual de la bomba de calor.

7.2 Instrucciones de mantenimiento

1. Comprobar la presión hidráulica de la instalación



Importante

Si la presión del agua es inferior a 1 bar es conveniente añadir más agua. Si es necesario, completar el nivel de agua de la instalación de calefacción (presión hidráulica recomendada entre 1,5 y 2,0 bar, o entre 0,15 y 0,2 MPa).

2. Hacer una inspección visual para comprobar que no hay fugas de agua.
3. Abrir y cerrar los grifos de los radiadores varias veces al año.
⇒ Esto ayuda a evitar que los grifos se bloqueen.
4. Limpiar el exterior de la bomba de calor con un paño húmedo y un detergente suave.



Atención

El interior de la bomba de calor solo lo pueden limpiar profesionales cualificados.

7.3 Llenado de la instalación con agua

Si es necesario, completar el nivel de agua de la instalación de calefacción (presión hidráulica recomendada entre 1,5 y 2 bar, o entre 0,15 y 0,2 MPa).

1. Abrir los grifos de todos los radiadores conectados al sistema de calefacción.
2. Ajustar el termostato ambiente a la temperatura más baja posible.
3. Poner la bomba de calor en el modo de paro/antihielo.
4. Abrir el grifo de llenado.
5. Cerrar el grifo de llenado cuando el manómetro indique una presión de 1,5 bar (0,15 MPa).
6. Poner la bomba de calor en el modo de calefacción.
7. Cuando la bomba se haya parado, efectuar una nueva purga y completar la presión de agua.




Importante

Llenar y purgar la instalación dos veces al año deberían bastar para obtener una presión hidráulica adecuada. Si es necesario añadir agua a la instalación con frecuencia, avisar al instalador.

7.4 Purga de la instalación de calefacción

Es indispensable purgar el aire que pueda haber en el acumulador de agua caliente sanitaria, las tuberías o la grifería, para evitar los ruidos molestos que podrían producirse durante la calefacción o la extracción del agua.

Fig.23 Purgar los pisos

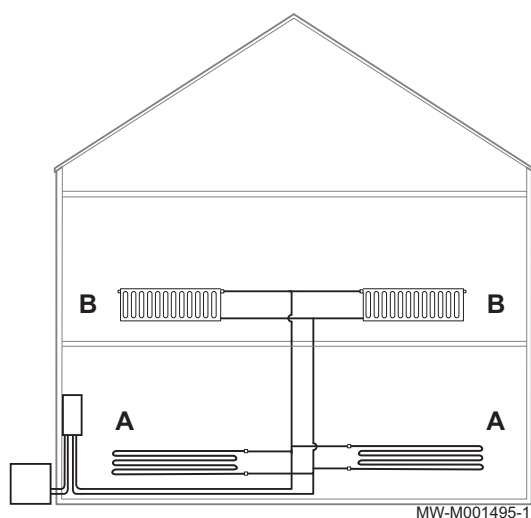

7.4.1 Purga manual

1. Abrir los grifos de todos los radiadores conectados al sistema de calefacción.
2. Poner la bomba de calor en el modo de paro/antihielo.
3. Purgar los circuitos de los suelos radiantes y los radiadores. Purgar primero los pisos inferiores A y después los pisos superiores B.



Importante

La bomba del circulador se detiene durante 5 minutos después de seleccionar el modo de paro/antihielo. Si la temperatura exterior es inferior a 3 °C, la bomba del circulador sigue funcionando.

7.4.2 Purga automática

- Si el parámetro $\overline{P} \overline{1}$ se ajusta a 0, la bomba de calor efectúa un ciclo de purga automática al encenderse.
- Si el parámetro $\overline{P} \overline{1}$ se ajusta a 1, se conecta un acumulador de agua caliente sanitaria. La purga automática solo se produce si la temperatura medida del agua caliente sanitaria es inferior a 25 °C.

La purga automática dura aproximadamente un minuto. Es posible prolongar manualmente la purga automática más allá de un minuto.

1. Al conectar la corriente, la palabra **SERVICE** parpadea. Pulsar la tecla **SERVICE**. Se pone en marcha un ciclo de purga automática. La palabra **SERVICE** deja de parpadear.
2. Pulsar la tecla **SERVICE** para detener el ciclo de purga.




Atención

Después de la purga, comprobar si la presión de la instalación sigue siendo suficiente. Añadir más agua a la instalación si es necesario.

8 Diagnóstico

8.1 Códigos de error



Si se produce un error, en el panel de control se muestra el símbolo  y un código de error.








Atención

Anotar el código indicado.

El código de error es importante para poder diagnosticar correcta y rápidamente el tipo de problema y para la eventual asistencia técnica del instalador.

- Para volver a la pantalla principal, pulsar la tecla .
- El símbolo  se mostrará mientras persista el error.
- Es posible navegar por todos los menús.

Código de error	Descripción	Causas probables	Verificación / solución
	Error de configuración	El modo de regulación no es compatible con la configuración de los parámetros del instalador.	Avisar al instalador.
	Fallo de la sonda de salida. La bomba de calor se detiene y no es posible utilizar ningún modo de regulación.	<ul style="list-style-type: none"> • Mala conexión • Fallo de sonda 	Avisar al instalador.
	Fallo de la sonda de temperatura exterior. La regulación pasa a modo degradado con una temperatura exterior predeterminada de -20 °C.	<ul style="list-style-type: none"> • Mala conexión • Fallo de sonda 	Avisar al instalador.
	Fallo de la sonda de agua caliente sanitaria. La producción de agua caliente sanitaria está parada	<ul style="list-style-type: none"> • Mala conexión • Fallo de sonda 	Avisar al instalador.
	Fallo de caudal	<ul style="list-style-type: none"> • La presión del agua es demasiado baja • Caudal de agua de calefacción demasiado bajo 	Cerrar las válvulas de aislamiento y comprobar la presión del agua con un manómetro.
		Exceso de aire	Para un funcionamiento óptimo, purgar completamente el módulo interior y la instalación.

Código de error	Descripción	Causas probables	Verificación / solución
	Fallo del módulo exterior La bomba de calor se detiene y los apoyos se pueden forzar manualmente en modo de calefacción y agua caliente sanitaria.	El modulo exterior continúa funcionando, mientras que el módulo interior se apaga.	<ul style="list-style-type: none"> • Apagar los módulos interior y exterior durante 3 minutos y volver a encenderlos al mismo tiempo. • Avisar al instalador.
	Cortocircuito del ciclo de la bomba de calor	No se ha configurado el decalaje de la consigna de la bomba de calor para la producción de agua caliente sanitaria.	Ajustar el parámetro . <ul style="list-style-type: none"> • 5 °C: AWHP 4 MR AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3 • 8 °C: AWHP 8 MR-2 • 10 °C: AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2 • 13 °C: AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2

8.2 Diagnóstico

Problemas	Causas probables	Soluciones
Los radiadores están fríos.	La temperatura de consigna de la calefacción es demasiado baja.	Aumentar el valor del parámetro , o bien la temperatura del termostato de ambiente si hay uno conectado.
	El modo de calefacción está desactivado.	Activar el modo de calefacción.
	Los grifos de los radiadores están cerrados.	Abrir los grifos de todos los radiadores conectados al sistema de calefacción.
	La bomba de calor no está funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la bomba de calor está encendida. • Comprobar los fusibles y los interruptores de la instalación eléctrica.
	La presión del agua es demasiado baja (< 1 bar).	Añadir agua a la instalación.
No hay agua caliente sanitaria.	La temperatura de consigna del agua caliente sanitaria es demasiado baja.	Aumentar el valor del parámetro .
	El modo de agua caliente sanitaria está desactivado.	Activar el modo de agua caliente sanitaria.
	La alcachofa de ducha para ahorrar energía está restringiendo el caudal de agua.	Limpiar la alcachofa de ducha y cambiarla si es necesario.
	La bomba de calor no está funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la bomba de calor está encendida. • Comprobar los fusibles y los interruptores de la instalación eléctrica.
	La presión del agua es demasiado baja (< 1 bar).	Añadir agua a la instalación.
Variaciones importantes de la temperatura del agua caliente sanitaria	Suministro de agua insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar la presión del agua de la instalación. • Abrir el grifo.

Problemas	Causas probables	Soluciones
La bomba de calor no funciona.	La temperatura de consigna de la calefacción es demasiado baja.	Aumentar el valor del parámetro , o bien la temperatura del termostato de ambiente si hay uno conectado.
	La bomba de calor no está funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la bomba de calor está encendida. • Comprobar los fusibles y los interruptores de la instalación eléctrica.
	La presión del agua es demasiado baja (< 1 bar).	Añadir agua a la instalación.
	La pantalla indica un código de error.	Corregir el error si es posible.
La presión del agua es demasiado baja (< 1 bar).	La instalación no tiene suficiente agua.	Añadir agua a la instalación.
	Fuga de agua.	Avisar al instalador.
Ruidos en la tubería de calefacción central .	Las abrazaderas de la tubería de la calefacción central están demasiado apretadas.	Avisar al instalador.
	Hay aire en las tuberías de calefacción.	Es indispensable purgar el aire que pueda haber en el acumulador de agua caliente sanitaria, las tuberías o la grifería, para evitar los ruidos molestos que podrían producirse durante la calefacción o la extracción del agua.
	El agua circula demasiado rápido en el interior de la calefacción central.	Avisar al instalador.
Fuga de agua importante debajo de la bomba de calor o cerca de ella.	Las tuberías de la bomba de calor o de la calefacción central están dañada.	Avisar al instalador.

9 Desactivación y eliminación

9.1 Procedimiento de puesta fuera de servicio

Para poner fuera de servicio la bomba de calor de forma temporal o permanente:

1. Avisar al instalador.

9.2 Eliminación y reciclaje

Fig.24



Advertencia

La desinstalación y eliminación de la bomba de calor debe realizarse un profesional cualificado conforme a los reglamentos locales y nacionales vigentes.

10 Medio ambiente

10.1 Ahorro de energía

Consejos para ahorrar energía:

- No obstruya las salidas de ventilación.
- No cubra los radiadores. No cuelgue cortinas frente a los radiadores.
- Instalar paneles reflectantes en la parte posterior de los radiadores para evitar las pérdidas de calor.
- Aísle las tuberías de las estancias que no haya que calentar (como sótanos y altillos).
- Cierre los radiadores de las estancias que no se usen.
- No deje circular inútilmente el agua caliente (o fría).
- Instale una alcachofa de ducha con ahorro de agua para ahorrar hasta un 40 % de energía.
- Ducharse en vez de bañarse. Un baño consume dos veces más agua y energía.

10.2 Termostato de ambiente y ajustes

Hay varios modelos de termostato ambiente. El tipo de termostato utilizado y el parámetro seleccionado afectan al consumo total de energía.

- Un regulador modulador, que puede combinarse con grifos termostáticos, es respetuoso con el medio ambiente en términos de energía y ofrece un nivel de confort excelente. Esta combinación permite ajustar la temperatura de cada habitación por separado. No obstante, no se deben instalar radiadores con grifo termostático en la habitación donde se encuentre el termostato de ambiente.
- Cerrar o abrir del todo los grifos termostáticos de los radiadores provoca cambios de temperatura nada deseables. Por consiguiente, es necesario cerrarlos o abrirlos de manera progresiva.
- Ajustar el termostato de ambiente a una temperatura de aproximadamente 20 °C para reducir los gastos de calefacción y el consumo de energía.
- Bajar el termostato a aproximadamente *16°C por la noche o cuando no haya nadie en casa. Esto permite reducir los gastos de calefacción y el consumo de energía.
- Bajar el ajuste del termostato mucho antes de ventilar las habitaciones.
- Ajustar la temperatura del agua a un nivel más bajo en verano que en invierno (p. ej., 60 °C y 80 °C respectivamente) si es un termostato de marcha/paro el que se usa.
- Al ajustar los termostatos con reloj y los termostatos programables, hay que tener en cuenta las vacaciones y los días en los que no hay nadie en la casa.

11 Garantía

11.1 Generalidades

Le agradecemos que haya adquirido uno de nuestros aparatos y la confianza depositada en nuestro producto.

Para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente, recomendamos realizar una revisión y un mantenimiento periódicos.

El instalador y nuestro servicio técnico pueden prestarle asistencia para ello.

11.2 Términos de la garantía

Los siguientes términos y condiciones no afectan a los derechos que otorgan al comprador las disposiciones legales en materia de vicios ocultos vigentes en el país del comprador.

Este aparato incluye una garantía que cubre todos los defectos de fabricación; el periodo de garantía comienza a contar a partir de la fecha de compra que figure en la factura del instalador.

La duración de nuestra garantía se indica en el certificado facilitado con el aparato.

Declinamos nuestra responsabilidad como fabricante si el aparato se utiliza de forma indebida, el mantenimiento del mismo es insuficiente o nulo, o no se instala correctamente (es responsabilidad suya asegurarse de que la instalación la lleva a cabo un instalador cualificado).

Específicamente, declinamos cualquier responsabilidad por los daños materiales, pérdidas intangibles o lesiones físicas que pudieran derivarse de una instalación que no cumpla:

- Los requisitos legales o reglamentarios o las disposiciones establecidas por las autoridades locales.
- La normativa nacional o local y las disposiciones especiales relativas a la instalación.
- Nuestros manuales e instrucciones de instalación, en particular en lo que respecta al mantenimiento periódico de los aparatos.

Nuestra garantía se limita a la sustitución o reparación de las piezas defectuosas por nuestro servicio técnico, excluyendo los costes de mano de obra, expedición y transporte.

Nuestra garantía no cubre los costes de sustitución o reparación de piezas que pudieran estropearse por un desgaste normal, un mal uso, una intervención de terceros no cualificados, una supervisión o mantenimiento inadecuado o insuficiente, una alimentación eléctrica incorrecta o el uso de un combustible inadecuado o de mala calidad.

La garantía solo cubre las piezas pequeñas, como motores, bombas, válvulas eléctricas, etc. si dichas piezas no se han desmontado nunca.

Se mantienen en vigor los derechos establecidos en la Directiva Europea 99/44/CEE, decreto de aplicación n.º 24 del 2 de febrero de 2002 publicado en el boletín oficial n.º 57 del 8 de marzo de 2002.

12 Apéndice

12.1 Ficha de producto

Tab.19 Ficha de producto para aparatos de calefacción con bomba de calor

		AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2
Clase de eficiencia energética de la calefacción en condiciones climáticas medias					
Potencia calorífica nominal en condiciones climáticas medias (<i>Prated o Psup</i>)	kW	4	4	4	6
Eficiencia energética estacional de calefacción del aparato en condiciones climáticas medias	%	134	137	137	136
Consumo de energía anual	kWh	2353	2124	2124	3316
Nivel de potencia acústica (L_{WA}) en interiores ⁽¹⁾	dB (A)	53	53	53	53
Potencia calorífica nominal en condiciones climáticas más frías - más cálidas	kW	5 - 4	4 - 5	4 - 5	6 - 6
Eficiencia energética estacional de calefacción en condiciones climáticas más frías - más cálidas	%	109 - 179	116 - 172	116 - 172	119 - 169
Consumo energético anual en condiciones más frías - más cálidas	kWh	4483 - 1249	3721 - 1492	3721 - 1492	4621 - 1904
Nivel de potencia acústica (L_{WA}) en exteriores	dB (A)	61	65	65	65

(1) Si procede

Tab.20 Ficha de producto para aparatos de calefacción con bomba de calor

		AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2
Clase de eficiencia energética de la calefacción en condiciones climáticas medias			
Potencia calorífica nominal en condiciones climáticas medias (<i>Prated o Psup</i>)	kW	6	8
Eficiencia energética estacional de calefacción del aparato en condiciones climáticas medias	%	132	130
Consumo de energía anual	kWh	3783	5184
Nivel de potencia acústica L_{WA} en interiores ⁽¹⁾	dB (A)	53	53
Potencia calorífica nominal en condiciones climáticas más frías - más cálidas	kW	4 - 8	7 - 13
Eficiencia energética estacional de calefacción en condiciones climáticas más frías - más cálidas	%	113 - 167	113 - 161
Consumo energético anual en condiciones más frías - más cálidas	kWh	3804 - 2580	5684 - 4120
Nivel de potencia acústica (L_{WA}) en exteriores	dB (A)	69	69

(1) Si procede.



Consejo

Precauciones específicas acerca del montaje, la instalación y el mantenimiento: Ver Seguridad

12.2 Ficha de producto: controles de temperatura

Tab.21 Ficha de producto para los controles de temperatura

		Regulador
Clase		II
Contribución a la eficiencia energética de calefacción	%	2

12.3 Ficha de equipo: bombas de calor de temperatura media



Importante

La "Aplicación de temperatura media" es una aplicación en la que el aparato de calefacción con bomba de calor o la combinación de bomba de calor y calefactor suministra su capacidad de calefacción declarada a una temperatura de 55 °C en la salida de un intercambiador de calor de interior.

Fig.25 Ficha de equipo para bombas de calor de temperatura media que indica la eficiencia energética de calefacción del equipo

Eficiencia energética estacional de calefacción de la bomba de calor ①
'I' %

Control de temperatura ②
 de la ficha de control de temperatura + %

Clase I = 1 %, Clase II = 2 %, Clase III = 1,5 %, Clase IV = 2 %, Clase V = 3 %, Clase VI = 4 %, Clase VII = 3,5 %, Clase VIII = 5 %

Caldera complementaria ③
 de la ficha de caldera (- 'I') x 'II' = ± %

Eficiencia energética estacional de caldera (en %)

Contribución solar ④
 de la ficha de dispositivo solar + %

Tamaño del colector (en m²)

Volumen del colector (en m³)

Eficiencia del colector (en m %)

Clasificación del depósito ⁽¹⁾
 A* = 0,95, A = 0,91,
 B = 0,86, C = 0,83,
 D - G = 0,81

('III' x + 'IV' x) x 0,45 x (/100) x = + %

(1) Si la clasificación del depósito es superior a A, utilice 0,95

Eficiencia energética estacional del equipo en condiciones climáticas medias ⑤
 %

Clase de eficiencia energética estacional de calefacción del equipo en condiciones climáticas medias

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	F	E	D	C	B	A	A*	A**	A***
<30%	≥30%	≥34%	≥36%	≥75%	≥82%	≥90%	≥98%	≥125%	≥150%

Eficiencia energética estacional del equipo en condiciones climáticas más frías y más cálidas

Más frías: ⑤ - 'V' = % **Más cálidas:** ⑤ + 'VI' = %

Es posible que la eficiencia energética del paquete de productos correspondiente a esta ficha no coincida con su eficiencia real una vez instalado en un edificio, ya que dicha eficiencia está sujeta a factores adicionales como la pérdida de calor en el sistema de distribución y el dimensionado de los productos en relación con el tamaño y las características del edificio.

AD-3000745-01

- I El valor de la eficiencia energética estacional de calefacción del aparato de calefacción preferente, expresado en porcentaje.
- II El factor de ponderación de la potencia calorífica de los calefactores preferente y complementario de un equipo combinado, tal como se establece en la tabla siguiente.

- III El valor de la expresión matemática: $294/(11 \cdot \text{Prated})$, donde la "Prated" está relacionada con el aparato de calefacción preferente.
- IV El valor de la expresión matemática $115/(11 \cdot \text{Prated})$, donde la "Prated" está relacionada con el aparato de calefacción preferente.
- V El valor de la diferencia entre las eficiencias energéticas estacionales de calefacción en condiciones climáticas medias y más frías, expresado en porcentaje.
- VI El valor de la diferencia entre las eficiencias energéticas estacionales de calefacción en condiciones climáticas más cálidas y medias, expresado en porcentaje.

Tab.22 Ponderación de bombas de calor de temperatura media

Prated / (Prated + Psup)⁽¹⁾⁽²⁾	II, equipo sin depósito de agua caliente	II, equipo con depósito de agua caliente
0	1,00	1,00
0,1	0,70	0,63
0,2	0,45	0,30
0,3	0,25	0,15
0,4	0,15	0,06
0,5	0,05	0,02
0,6	0,02	0
≥ 0,7	0	0

(1) Los valores intermedios se calculan por interpolación lineal entre los dos valores adyacentes.
(2) Prated está relacionada con el aparato de calefacción o calefactor combinado preferentes.

Tab.23 Eficiencia del equipo

		AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2
Eficiencia energética estacional de calefacción	%	134	137	137	136
Control de temperatura	%	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
Eficiencia energética estacional de equipo	%	136	139	139	138

Tab.24 Eficiencia del equipo

		AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2
Eficiencia energética estacional de calefacción	%	132	130
Control de temperatura	%	+ 2	+ 2
Eficiencia energética estacional de equipo	%	134	132

© Derechos de autor

Toda la información técnica y tecnológica que contienen estas instrucciones, junto con las descripciones técnicas y esquemas proporcionados son de nuestra propiedad y no pueden reproducirse sin nuestro permiso previo y por escrito. Contenido sujeto a modificaciones.

DE DIETRICH

FRANCE

Direction de la Marque
57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller

☎ 03 88 80 27 00

✉ 03 88 80 27 99

www.dedietrich-thermique.fr

VAN MARCKE

BE

Weggevoerdenlaan 5
B- 8500 KORTRIJK

☎ +32 (0)56/23 75 11

www.vanmarcke.be

DE DIETRICH THERMIQUE Iberia s.L.U

ES

C/Salvador Espriu, 11
08908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT

☎ +34 935 475 850

@ info@dedietrich-calefaccion.es

www.dedietrich-calefaccion.es

MEIER TOBLER AG

CH

Bahnstrasse 24 - CH - 8603 SCHWERZENBACH

☎ +41 (0) 44 806 41 41

@ info@meiertobler.ch

+41 (0)8 00 846 846 Serviceline

www.meiertobler.ch

MEIER TOBLER SA

CH

Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6,
CH -1806 St-Légier-La-Chiésaz

☎ +41 (0) 21 943 02 22

@ info@meiertobler.ch

+41 (0)8 00 846 846 Serviceline

www.meiertobler.ch

DE DIETRICH

Technika Grzewcza sp. z o.o.

PL

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

☎ +48 71 71 27 400

@ biuro@dedietrich.pl

801 080 881 Infocentrala
0,35 zł / min

www.facebook.com/DeDietrichPL

www.dedietrich.pl

De Dietrich

SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520 Service 0,15 € / min
* prix appel

ООО «БДР ТЕРМИЯ Рус»

RU

129164, Россия, г. Москва
Зубарев переулок, д. 15/1
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309

☎ 8 800 333-17-18

✉ info@dedietrich.ru

www.dedietrich.ru

NEUBERG S.A.

LU

39 rue Jacques Stas - B.P.12
L- 2549 LUXEMBOURG

☎ +352 (0)2 401 401

www.neuberg.lu

www.dedietrich-heating.com

DE DIETRICH SERVICE

AT

☎ 0800 / 201608 freecall

www.dedietrich-heiztechnik.com

DUEDI S.r.l

IT

Distributore Ufficiale Esclusivo
De Dietrich-Thermique Italia Via Passatore, 12
12010 San Defendente di Cervasca CUNEO

☎ +39 0171 857170

✉ +39 0171 687875

@ info@duedidlima.it

www.duedidlima.it

DE DIETRICH

CN

Room 512, Tower A, Kelun Building
12A Guanghua Rd, Chaoyang District
C-100020 BEIJING

☎ +86 (0)106 581 4017

+86 (0)106 581 4018

+86 (0)106 581 7056

✉ +86 (0)106 581 4019

@ contactBJ@dedietrich.com.cn

www.dedietrich-heating.com

BDR THERMEA Czech Republic s.r.o

CZ

Jeseniova 2770/56 - 130 00 Praha 3

☎ +420 271 001 627

@ dedietrich@bdrthermea.cz

www.dedietrich.cz

CE



POMPE A CHALEUR

www.marque-nf.com

De Dietrich

